Firmato digitalmente da

**Ivan Verlingieri**

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
T = Ingegnere
C = IT

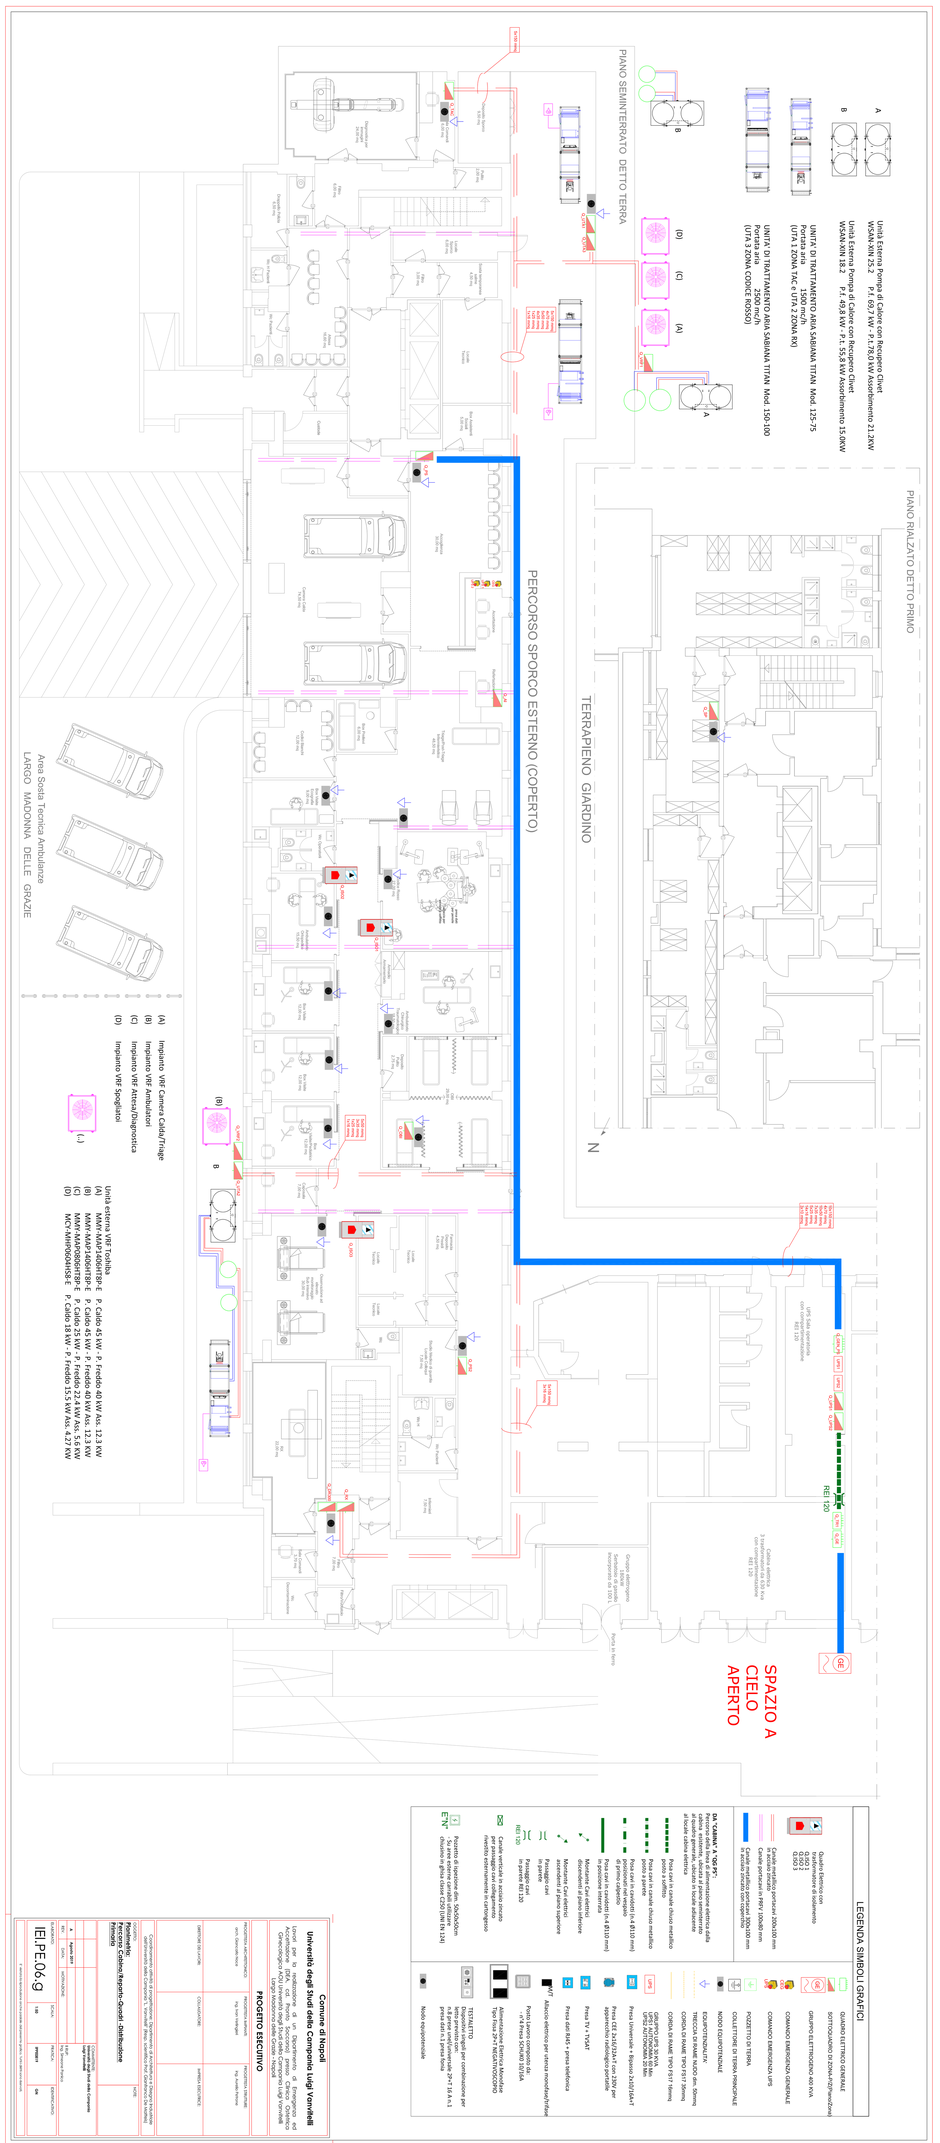
PIANO SEMINTERRATO DETTO TERRA
PIANO RIALZATO DETTO PRIMO
PERCORSO SPORCO ESTERNO (COPERTO)
TERRAPIENO GIARDINO
N
SPAZIO A CIELO APERTO
RE1 120
Area Sosta Tecnica Ambulanze
LARGO MADONNA DELLE GRAZIE
Unità Esterna Pompa di Calore con Recupero Clnet
WSAN-XHN 25.2 P.f. 69,7 kW - P.f 78,0 kW Assorbimento 21.2KW
Unità Esterna Pompa di Calore con Recupero Clnet
WSAN-XHN 18.2 P.f. 49,8 kW - P.f. 55,8 kW Assorbimento 15.9KW
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SABIANA TITAN Mod. 125-75
Portata aria 1500 mc/h
(UTA 1 ZONA 7AC 4 UTA 2 ZONA RX)
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SABIANA TITAN Mod. 150-100
Portata aria 2500 mc/h
(UTA 3 ZONA CODICE ROSSO)
(A) Impianto VRF Camere 1 Celiaki/Triage
(B) Impianto VRF Ambulatori
(C) Impianto VRF Attesa/Diagnostica
(D) Impianto VRF Spogliatoi
Unità esterna VRF Toshiba
(A) MMY-MAP1406HTBP-E P. Caldo 45 kW - P. Freddo 40 kW Ass. 12.3 KW
(B) MMY-MAP1406HTBP-E P. Caldo 45 kW - P. Freddo 40 kW Ass. 12.3 KW
(C) MMY-MAP1606HTBP-E P. Caldo 50 kW - P. Freddo 45 kW Ass. 14.1 KW
(D) MCY-MHP0604HSB-E P. Caldo 18 kW - P. Freddo 15.5 kW Ass. 4.27 KW
LEGENDA SIMBOLI GRAFICI
QUADRO ELETTRICO GENERALE
SOTTOQUADRO DI ZONA PT/1P/mezZona
GRUPPO ELETTROGENO ADE XVA
COMANDO EMERGENZA GENERALE
COMANDO EMERGENZA UPS
POZZETTO DI TIRO
COLLETTORE DI TERRA PRINCIPALE
NODO EQUIPOTENZIALE
TRECCIA DI RAME 16X200 mm. 30mmq
CORDA DI RAME TIPO F9/7 50mmq
CORDA DI RAME TIPO F9/7 16mmq
GRUPPO UPS 30 KVA
Presa Universale + Bipasso 2x10/16A-T
UPS2 AUTONOMIA 30 Min
Presa CEE 2x32/32A-T con 230V per
Presa TV + TV/SAT
Presa dati RJ45 + presa telefonica
Posto Lavoro composto da:
- n°4 Prese SCHUKO 10/16A
Alimentazione Elettrica Monofase
Tipo Presa 2P+T RED/AUTOCOPRO
TESTA LETTO
Dispositivi vari per combinazione per
n.4 prese con interruttore 2P+T 16 A e 1
presa dati e 1 presa tv
Nodo equipotenziale
Quadro Elettrico con
Dispositivi di Sezionamento
Q.GEN
Q.ISO 1
Q.ISO 2
Cavidotti per percorsi 300x100 mm
Cavidotti per percorsi 200x100 mm
Canali portacavi in PRY L 300x80 mm
Canali portacavi con coperchio 200x150 mm
Cavi per linee elettriche di alimentazione elettrica della
cabina e sistemi, idonei a piano pavimentato
Cavi per linee elettriche a vista
Prese cavi a colonna chiuso metallico
posto a soffitto
Prese cavi a colonna chiuso metallico
posto a parete
Prese cavi a cornicetta (+ Ø110 mm)
posto a parete
Prese cavi a cornicetta (+ Ø110 mm)
in pavimento calpestabile
Montante Cavi elettrici
distribuiti al piano inferiore
Montante Cavi elettrici
distribuiti al piano superiore
Passaggio cavi
a parete
Passaggio cavi
in parete REI 120
Canale verticale in acciaio zincato
per cavi elettrici e dati
Progetto di riferimento
Sui cui viene eseguito il progetto esecutivo
Elaborato grafico (cavi) 2.2/3 (UTA 2.4)
Nodo equipotenziale
Collettore di terra
Cabina elettrica
3 trasformatori da 1600 kVA
con compartimentazione
REI 120
Gruppo elettrogeno
Potenza 500 kVA
Serbatoio di gasolio
Autonomia di 24 h
Porta in ferro
UPS Sala osservazione
con autonomia
REI 120
Quadro Generale
Quadro Generale
Quadro Generale