Firmato digitalmente da

Ivan Verlingieri

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
T = Ingegnere
C = IT

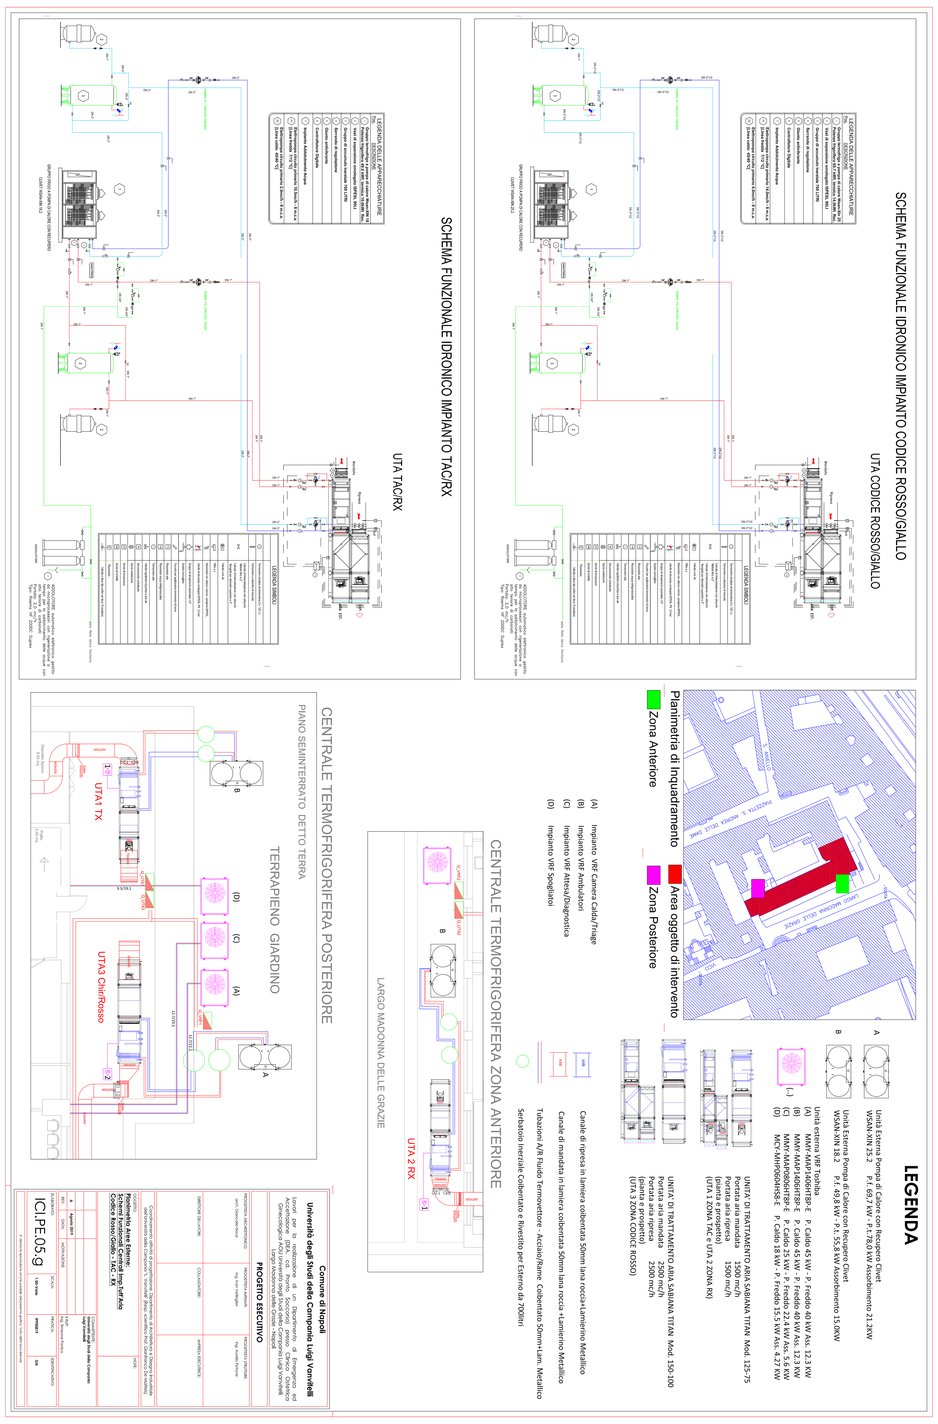
SCHEMA FUNZIONALE IDRONICO IMPIANTO CODICE ROSSO/GIALLO
UTA CODICE ROSSO/GIALLO
SCHEMA FUNZIONALE IDRONICO IMPIANTO TAC/RX
UTA TAC/RX
LEGENDA
Unità Esterna Pompa di Calore con Recupero Clivet
WSAN-XIN 25.2 P.f. 69,7 kW - P.t. 78,0 kW Assorbimento 21,2KW
Unità Esterna Pompa di Calore con Recupero Clivet
WSAN-XIN 18.2 P.f. 49,8 kW - P.t. 55,8 kW Assorbimento 15,0KW
Unità Interne VRF Daikin
(A) MMY-MAP1406HTBP-E P. Caldo 45 kW - P. Freddo 40 kW Ass. 12,3 kW
(B) MMY-MAP1406HTBP-E P. Caldo 45 kW - P. Freddo 40 kW Ass. 12,3 kW
(C) MMY-MAP0804HTBP-E P. Caldo 25 kW - P. Freddo 22,4 kW Ass. 5,6 kW
(D) MCY-MHP060AHS3-E P. Caldo 16 kW - P. Freddo 15,5 kW Ass. 4,21 kW
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SABIANA TITAN Mod. 125-75
Portata aria mandata 1500 mc/h
Portata aria ripresa 1500 mc/h
(UTA 1 ZONA TAC e UTA 2 ZONA RX)
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA SABIANA TITAN Mod. 150-100
Portata aria mandata 2500 mc/h
Portata aria ripresa 2300 mc/h
(piante e prospetto)
(UTA 3 ZONA CODICE ROSSO)
Canale di ripresa in lamiera coibentata 50mm lana roccia+Lamierino Metallico
Canale di mandata in lamiera coibentata 50mm lana roccia+Lamierino Metallico
Tubazioni A/R fluido Termovettore -Acciaio/Rame- Coibentato 50mm+Lam. Metallico
Serbatoio Inerziale Coibentato e Rivestito per Esterno da 700lt/r
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA ZONA ANTERIORE
UTA 2 RX
LARGO MADONNA DELLE GRAZIE
Planimetria di Inquadramento
Zona Anteriore
Area oggetto di intervento
Zona Posteriore
(A) Impianto VRF Cenerci Caldo/Frigo
(B) Impianto VRF Ambulatori
(C) Impianto VRF Attesa/diagnostica
(D) Impianto VRF Sedigliatoi
CENTRALE TERMOFRIGORIFERA POSTERIORE
PIANO SEMINTERRATO DETTO TERRA
TERRAPIENO GIARDINO
UTA1 TX
UTA3 Chir/Rosso
Comune di Napoli
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
PROGETTO ESECUTIVO
Ristrutturazione e Adeguamento Funzionale Blocco Ex Ginecologia
Ex Ginecologia
Ex Ginecologia