Firmato digitalmente da

Ivan Verlingieri

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
T = Ingegnere
C = IT

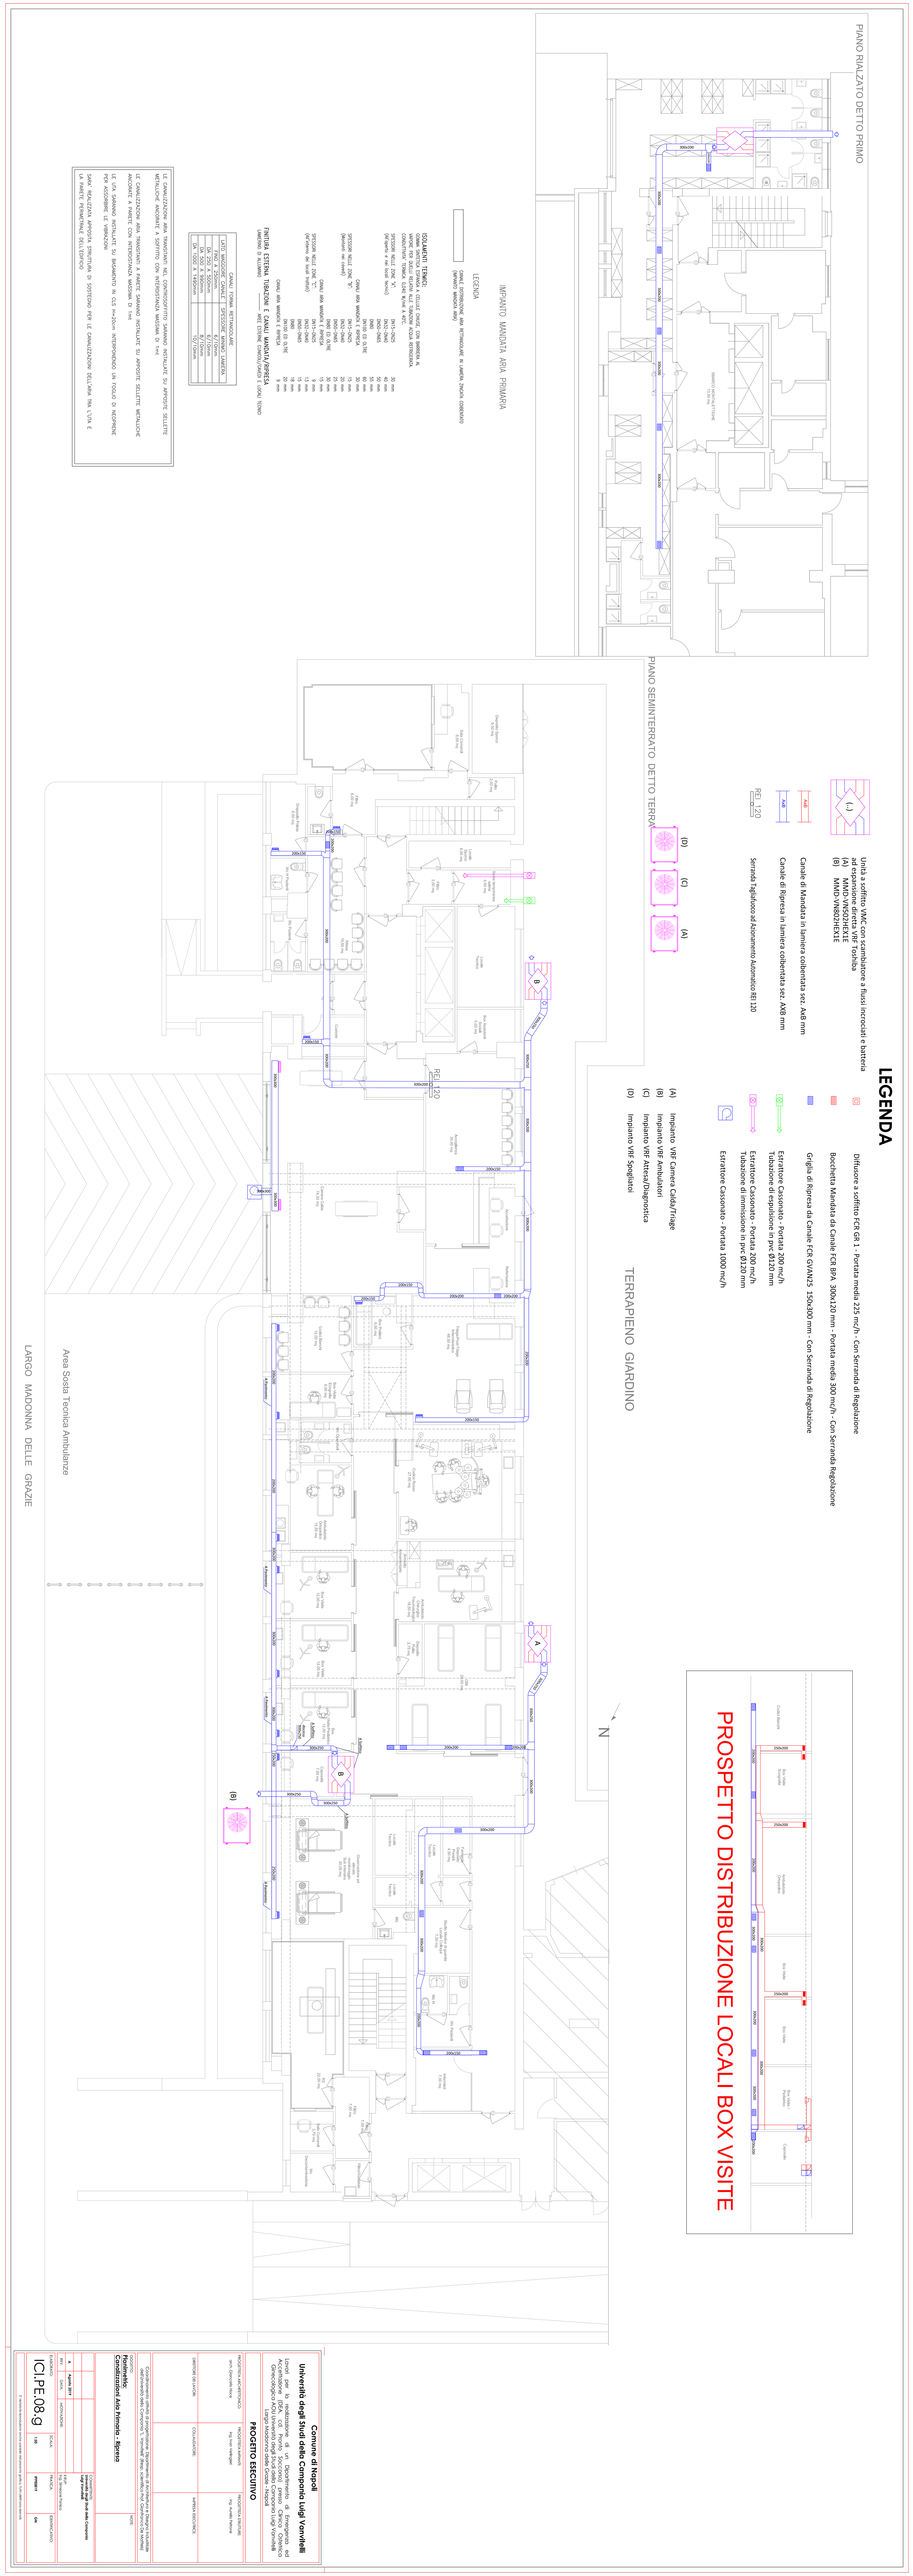
PIANO RIALZATO DETTO PRIMO
IMPIANTO MANDATA ARIA PRIMARIA
LEGENDA
CANALE DISTRIBUZIONE ARIA RETROMANDATE IN CAMERETA FACCIA CORRIDOIO
(primario mandata aria)
CANALI E PANNELLI RADIANTI
CANALI METALLICI TERMICA A VISTALE CANALI CON BARRIERA AL
CONDENSATO TERMICA, GUAIN ALLA A VISTA, CLASSE M1 REFRIGERATA
CONDOTTORI TERMICA, GUAIN ALLA A VISTA, CLASSE M1 REFRIGERATA
(di quarto e sub locali)
DN15÷DN25
DN20÷DN40
DN30÷DN50
DN40 DI 0.5%
DN50÷DN65
DN65÷DN80
DN80÷DN100
DN100 DI 0.5%
DN125÷DN150
DN150÷DN200
DN200÷DN250
DN250÷DN300
DN300÷DN350
DN350÷DN400
DN400÷DN450
DN450÷DN500
DN500÷DN550
DN550÷DN600
DN600÷DN650
DN650÷DN700
DN700÷DN750
DN750÷DN800
DN800÷DN850
DN850÷DN900
DN900÷DN950
DN950÷DN1000
FINITURA ESTERNA TIBALDINA E CANALI MANDATA/RIPRESA
LAMIERINO DI ALLUMINIO
ARE ESTERNE CORRUGATORE E CANALI TERMO
CANALI PANNELLI RETROMANDATE
LATO MAGGIORE CANALE | SPESSORE LAMIERA
DA 250 A 400mm | 6/10mm
DA 401 A 750mm | 8/10mm
DA 751 A 1200mm | 10/10mm
LE CANALIZZAZIONI ARIA TRASVERSANTI NEL CONTROSOFFITTO SARANNO INSTALLATE SU APPOSITI SOLLETTI METALLICHE ANCORATE A SOFFITTO CON INTERDISTANZA MASSIMA DI 1mt
LE CANALIZZAZIONI ARIA TRASVERSANTI A PARETE SARANNO INSTALLATE SU APPOSITI SOLLETTI METALLICHE ANCORATE A PARETE CON INTERDISTANZA MASSIMA DI 1mt
LE U.T.A. SARANNO INSTALLATE SU BASAMENTO IN CLS H=25cm INTERPONENDO UN FOGLIO DI NEOPRENE PER ASSORBIRE IL VIBRAZIONI
NON SARANNO AMMESSI GIUNTI DI SOSTEGNO PER LE CANALIZZAZIONI DELL'ARIA TRA L'UTA E LA PARETE TERMOTECNICA DELL'EDIFICIO
PIANO SEMINTERRATO DETTO TERRA
TERRAPIENO GIARDINO
Area Sosta Tecnica Ambulanze
LARGO MADONNA DELLE GRAZIE
N
LEGENDA
Unità a soffitto VMC con scambiatore a flussi incrociati e batteria ad espansione diretta VRF Toshiba
(A) MMD-VNS501HCXE
(B) MMD-VNS801HCXE
Diffusore a soffitto FCR GR 1 - Portata media 225 mc/h - Con Serranda di Regolazione
Bocchetta Mandata dal Canale FCR BPA 300x120 mm - Portata media 330 mc/h - Con Serranda Regolazione
Griglia di Ripresa da Canale FCR GVAN25 1500x300 mm - Con Serranda di Regolazione
Canale di Mandata in lamiera coibentata sez. A48 mm
Canale di Ripresa in lamiera coibentata sez. A48 mm
Estrattore Cassonato - Portata 200 mc/h
Tubazione di espulsione in pvc Ø120 mm
Estrattore Cassonato - Portata 200 mc/h
Tubazione di immissione in pvc Ø120 mm
Estrattore Cassonato - Portata 1000 mc/h
Serranda Tagliafuoco ad Azionamento Automatico REI 120
(A) Impianto VRF Camera Calda/Triage
(B) Impianto VRF Ambulatori
(C) Impianto VRF Attesa/Diagnostica
(D) Impianto VRF Sorgitatoi
PROSPETTO DISTRIBUZIONE LOCALI BOX VISITE
Comune di Napoli
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociologiche, Storiche, Giuridiche, Economiche, Filosofiche e Pedagogiche
Accettazione - BOX - Uffici - Portineria - Sicurezza - Servizi - Ristoro - Direzione Sanitaria - Archivio - Chiosco - Cafeteria
Cartografia: ACTOGIS - Rilievo Aggiornato Luglio 2019 - Fonte: Catasto Napoli
Largo Madonna delle Grazie - Napoli
PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTISTA ARCHITETTONICO
arch. Giovanni Iacono
PROGETTISTA IMPIANTI
Ing. Ivan Verlingieri
PROGETTISTA STRUTTURE
Ing. Luigi Verlingieri
DIRETTORE DEI LAVORI
COORDINATORE
ESECUTORE DEI LAVORI
Progetto architettonico e strutturale degli interventi di adeguamento sismico e funzionale della Caserma Pica Vinciguerra da destinare a Polo Universitario
Progettazione delle Compagnie, Comandi Reggimentali, Mensa, Infermeria, Sale Convegno e Alloggi
Piazza Principe Umberto - Capua
Progettazione Antincendio, Impianti Meccanici, Elettrici, Speciali, Fotovoltaico
Caserma Pica Vinciguerra - Capua
Piazza Principe Umberto - Capua
Progettazione