Firmato digitalmente da

Ivan Verlingieri

O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Benevento
T = Ingegnere
C = IT

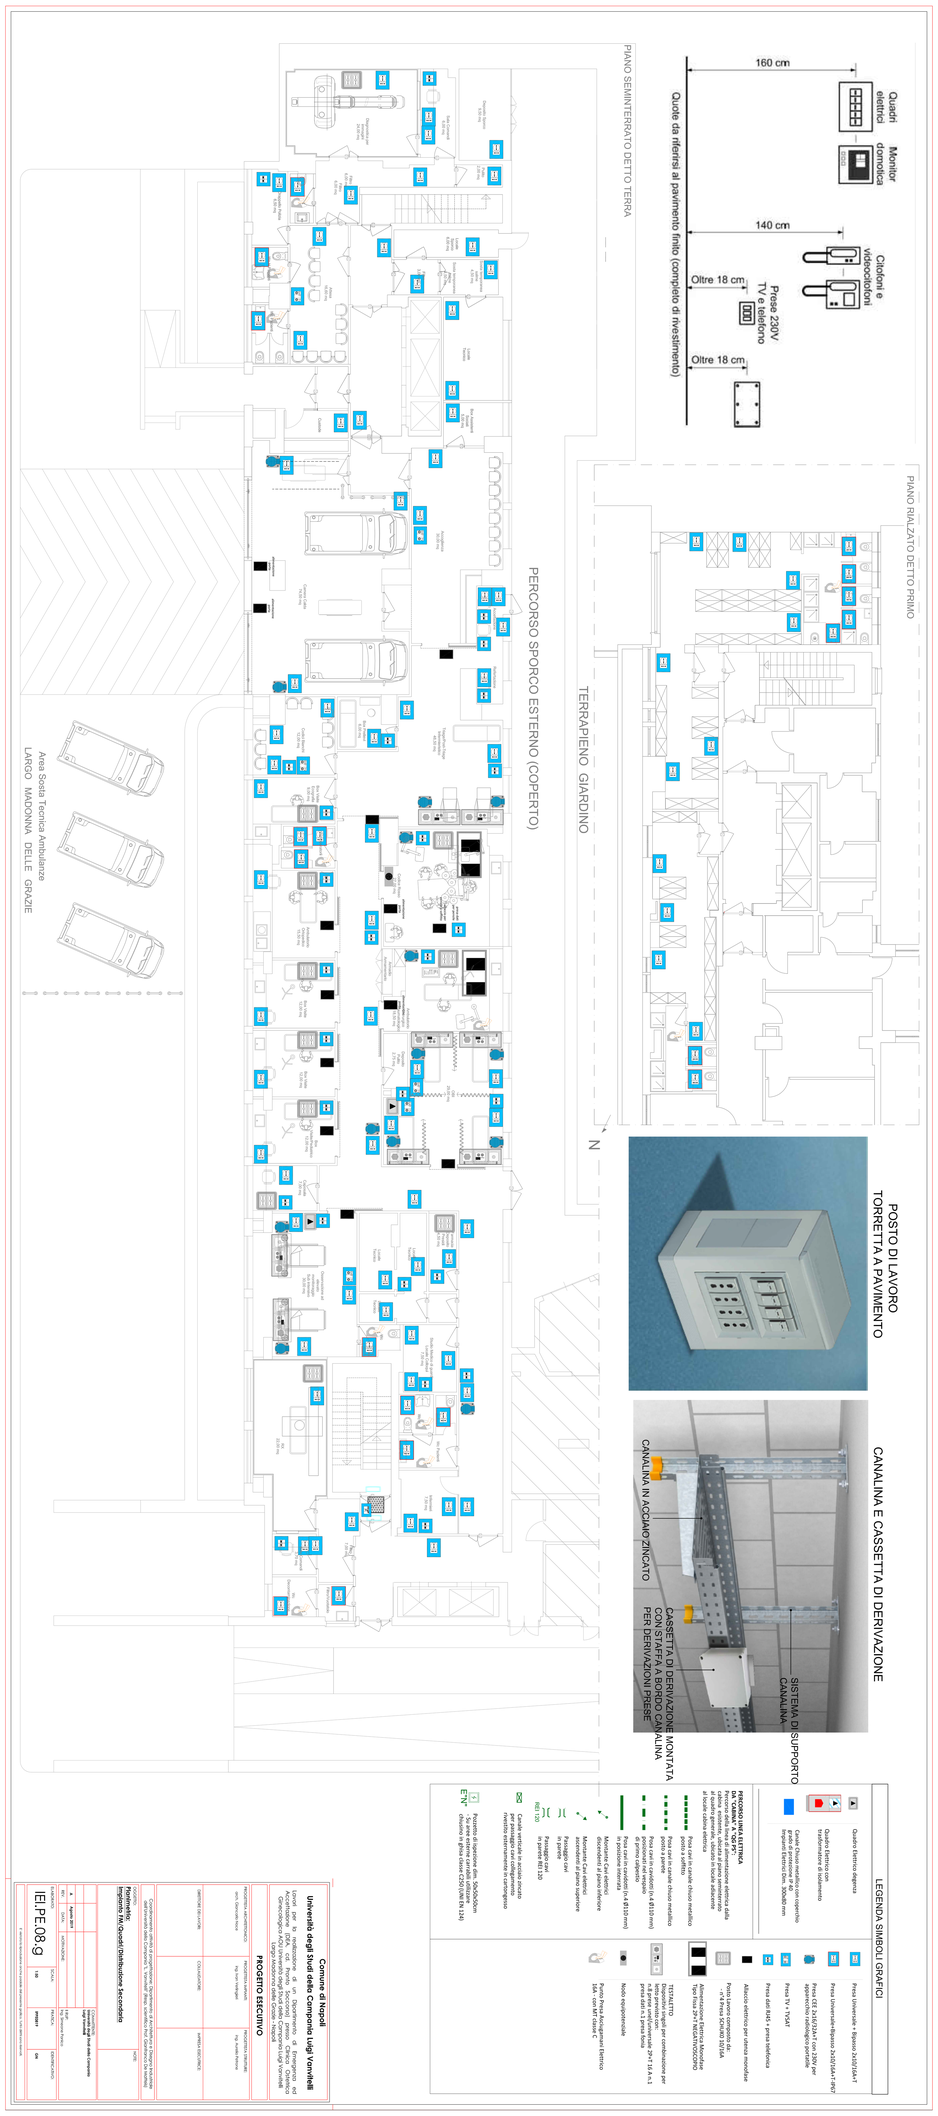
Quadri elettrici
Monitor domotica
160 cm
Citofoni e videocitofoni
140 cm
Prese 230V TV e telefono
Oltre 18 cm
Oltre 18 cm
Quote da riferirsi al pavimento finito (completo di rivestimento)
PIANO SEMINTERRATO DETTO TERRA
PIANO RIALZATO DETTO PRIMO
PERCORSO SPORCO ESTERNO (COPERTO)
TERRAPIENO GIARDINO
N
Area Sosta Tecnica Ambulanze
LARGO MADONNA DELLE GRAZIE
POSTO DI LAVORO
TORRETTA A PAVIMENTO
CANALINA E CASSETTA DI DERIVAZIONE
SISTEMA DI SUPPORTO CANALINA
CASSETTA DI DERIVAZIONE MONTATA CON STAFFA A BORDO CANALINA PER DERIVAZIONI PRESE
CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO
LEGENDA SIMBOLI GRAFICI
Quadro Elettrico di rete
Quadro Elettrico con Sezionatore e Interruttore
Cavalletto Chiuso metallico con coperchio
Prese Universali + Bipasso 2x10/16A+T
Prese Universali+Bipasso 2x10/16A+T IP67
Prese CEE 2x16/32A+T con 230V per apparecchiature elettriche portatili
Prese TV + TVSAT
Prese dati RJ45 + presa telefonica
Allacio elettrico per cancelli
Punto lavoro composto da: - 4x Prese 2x10/16A+T
Alimentazione Pannelli Informativi Quadro 2x4 + 4x Prese 2x10/16A+T
Stazione Bagni per combinazione per lavoro previsto con: - 2x Prese 2x10/16A+T - 1x Prese dati n.1 presa RJ45
Nodo equipotenziale
Punto Presa Accappatoio Elettrico 16A - con kit Classe C
PERCORSO LINEA ELETTRICA
Percorso della linea di alimentazione elettrica dalla cabina di trasformazione al quadro generale, ubicato in locale adiacente al locale cabina elettrica
Percorso della linea di alimentazione elettrica dal quadro generale, ubicato in locale adiacente al locale cabina elettrica
Prese cavi in canalet chiuso metallico posto a parete
Prese cavi in canalet chiuso metallico posto a soffitto
Prese cavi in canalette (4x8/10 mm) posto a parete
Prese cavi in canalette (4x8/10 mm) posizionati nel vespaio
Prese cavi in canalette (4x8/10 mm) in posizione mistaria
Montaggio Cavi elettrici direttamente al piano inferiore
Montaggio Cavi elettrici ancorati al piano superiore
Passaggio cavi in parete
Passaggio cavi in pavimento
Passaggio cavi in pavimento ISO 1120
Canale verticale in acciaio zincato per passaggio cavi in ambiente ricolto esteriormente in carteggiato
Pozzetto di ispezione dim. 50x50x30cm chiuso in ghisa classe C250 (UNI EN 124)
Pozzetto di ispezione dim. 50x50x30cm chiuso in ghisa classe D400 (UNI EN 124)
Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli
Lavori per la realizzazione di un Sportivo di Energenza ed Accoglienza ACU presso Ex-Ospedale Cardarelli Luigi Vanvitelli
Ex-Ospedale Cardarelli - Via Cardarelli, 9 - 80131 Napoli
PROGETTO ESECUTIVO
Responsabile del procedimento: ing. Giovanni Amo
Direttore dei lavori: ing. Ivan Verlingieri
Direttore Operativo: ing. Luigi Ferraro
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: arch. Giovanni Di Lorenzo
Coordinamento delle Consulenze & Verifiche Tecniche Specialistiche: ing. Ciro Ciro
Coordinamento delle Consulenze & Verifiche Tecniche Specialistiche: ing. Luigi Ferraro
Coordinamento delle Consulenze & Verifiche Tecniche Specialistiche: ing. Luigi Ferraro
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione: arch. Giovanni Di Lorenzo
Progettista Architettonico: Ing. Ciro Ciro
Progettista Strutture: Ing. Luigi Ferraro
Progettista Impianti Elettrici: Ing. Ivan Verlingieri
Progettista Impianti Meccanici: Ing. Ivan Verlingieri
Progettista Impianti Speciali: Ing. Ivan Verlingieri
Progettista Impianti Antincendio: Ing. Ivan Verlingieri
Progettista Impianti Idrico-Sanitari: Ing. Ivan Verlingieri
Progettista Impianti Fotovoltaici: Ing. Ivan Verlingieri
Progettista Impianti Geotermici: Ing. Ivan Verlingieri
Progettista Impianti Elettrici Speciali